

İTS STOK EŞİTLEME KILAVUZU

(75 KODLU DEAKTİVASYON)

STOK EŞİTLEME (75 KODLU DEAKTİVASYON)


- 15.03.2025 tarihinden önce işlem görmüş, kontrole tabi ve renkli reçete kapsamında olmayan ilaçlara deaktivasyon bildirim hakkı tanınmıştır. Bu bildirimler için İTS tarafından Stok Eşitleme (75 kod) deaktivasyon tipi oluşturulmuştur.
- Üzerinize kayıtlı olan, miadı geçmiş olan ve arada kalıp eczanenizde olmayan ürünler için bu bildirim tipiyle bildirim yaparak İTS ile mevcut stoğunuzu uyumlu hale getirebilmeniz amaçlanmaktadır.
- **NOT: Kılavuz üzerinde anlatılan işlemlerin tamamı sadece its bildirimi gerçekleştirmektedir. Yapılan işlemler stoklarınızda bir değişiklik gerçekleştirmeyecektir.**
- TİTCK tarafından yayınlanan kılavuzu indirmek için tıklayabilirsiniz.

İTS STOK KARŞILAŞTIRMA

- İTS stok karşılaştırma işlemleri öncesinde doğru bir karşılaştırma yapılabilmesi adına stok sayımı yapmanız tavsiye edilir.
- Sayımla ilgili bilgilerin olduğu videomuza https://www.youtube.com/watch?v=vXqE21S_vH8 adresinden ulaşabilirsiniz.
- İTS stok karşılaştırma İTS'de üzerinize kayıtlı gözüken ancak RxEYS üzerinde stokları gözükmeyen karekodlarınızı size listeler.

İTS STOK KARIŞLAŞTIRMA NASIL YAPILIR ?

- İTS/ÜTS menüsünden İTS Web İşlemleri alt menüsüne giriş yapılır. Açılan Penceredeki Menülerden İTS Stok Karşılaştır kısmı seçilir.

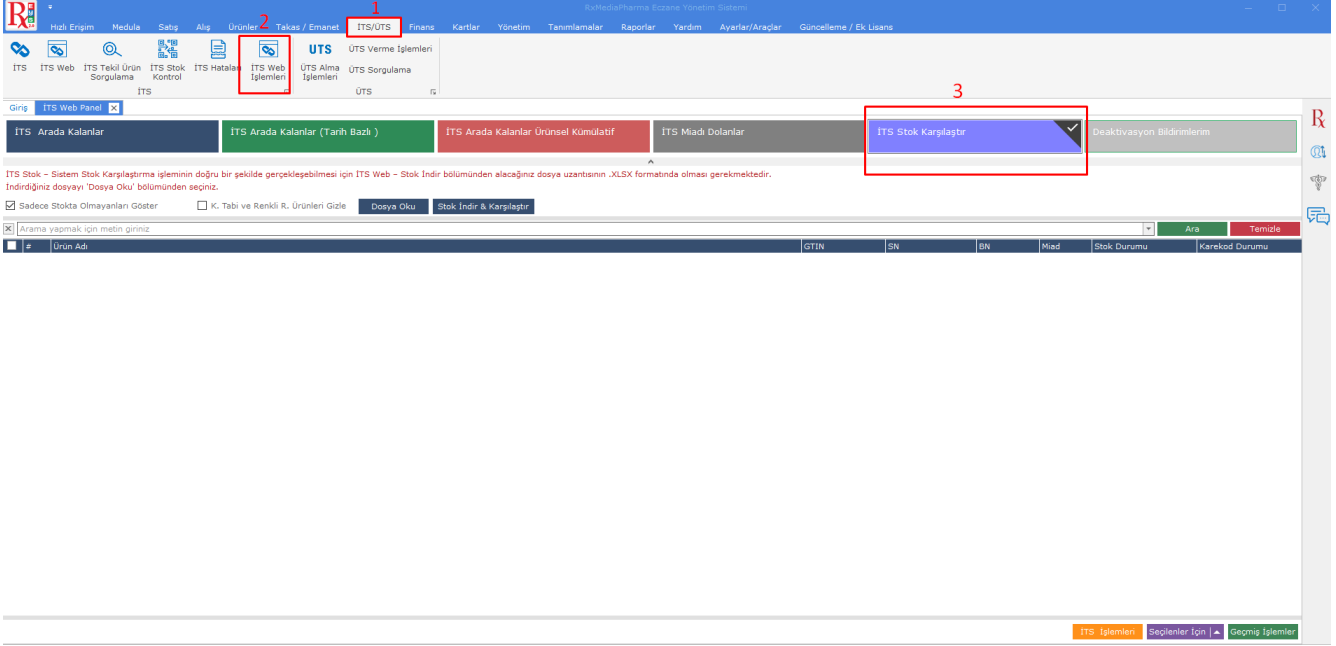

Otomatik Karşılaştırma



- İTS Stok Karşılaştır alanından Stok İndir & Karşılaştır butonuna tıklanır. Bu buton İTS üzerinden stoklarınızı indirir karşılaştırmayı yapar ve çıkan farkların İTS durumlarını sorgulayarak size listeler.

Manuel Karşılaştırma

- Dilerseniz İTS stoğunuzu kendiniz İTS'deki stok indir menüsünden **XLSX** Formatında indirdikten sonra aynı ekranda Dosya Oku ile indirdiğiniz stok dosyasını seçerek karşılaştırma yapabilirsiniz.

Bildirim İşlemleri


- Stok Eşitleme (Kod 75) bildirimleri Kontrole Tabi ve Renkli Ürünler için yapılamamaktadır. Dilerseniz K. Tabi ve Renkli R. Ürünleri Gizle seçimiyle karşılaştırma listenizde bulunan bu kapsamda ürünler varsa gözükmemesini sağlayabilirsiniz.
- Karşılaştırma sonrasında bildirim yapmak istediğiniz karekodları seçerek sırasıyla İTS İşlemleri - Deaktivasyon - Stok Eşitleme (Kod 75) alanlarını seçerek bildirimlerinizi yapabilirsiniz.

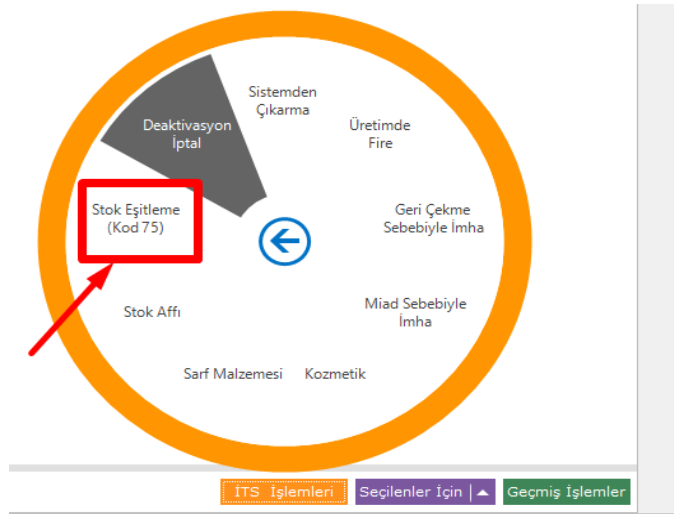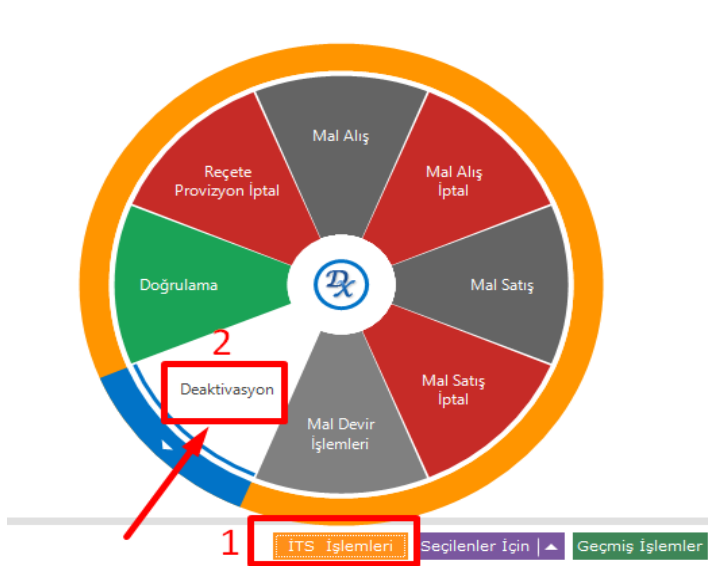

- Hatalı bildirim yaptığınız karekodlar olursa karekodları seçerek sırasıyla İTS İşlemleri - Deaktivasyon - Deaktivasyon iptal alanlarını seçerek bildirimlerinizi iptal edebilirsiniz.


İTS ARADA KALANLARA NASIL BİLDİRİM YAPILIR ?

- İTS/ÜTS menüsünden İTS Web İşlemleri alt menüsüne giriş yapılır. Açılan Penceredeki Menülerden İTS Arada Kalanlar Ürünsel Kümülatif kısmı seçilir.

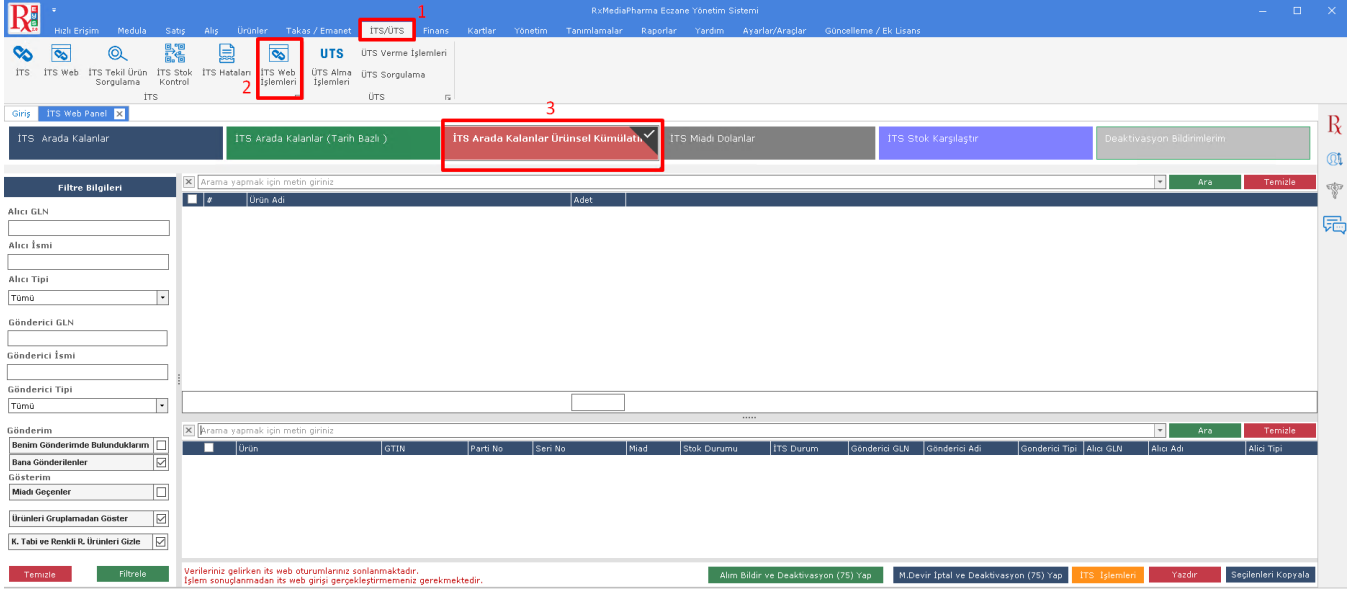

Bana Gönderilmiş ve Arada Kalmış Ürünler

- Bu ekranda Bana gönderilenler ve K. Tabi ve Renkli R. Ürünleri Gizle seçimleri işaretli olarak gelecektir. Filtrele dediğinizde arada kalan ve size gönderilen ürünler ekranda listelenir.
- Size gönderilen ve arada kalan ürünlerden bildirim yapmak istediğiniz ürünleri seçip **Alım Bildir ve Deaktivasyon (75) Yap** butonuna basarak tek tuşla hem üzerinize alıp sonrasında da deaktivasyon işleminizi sağlayabilirsiniz.

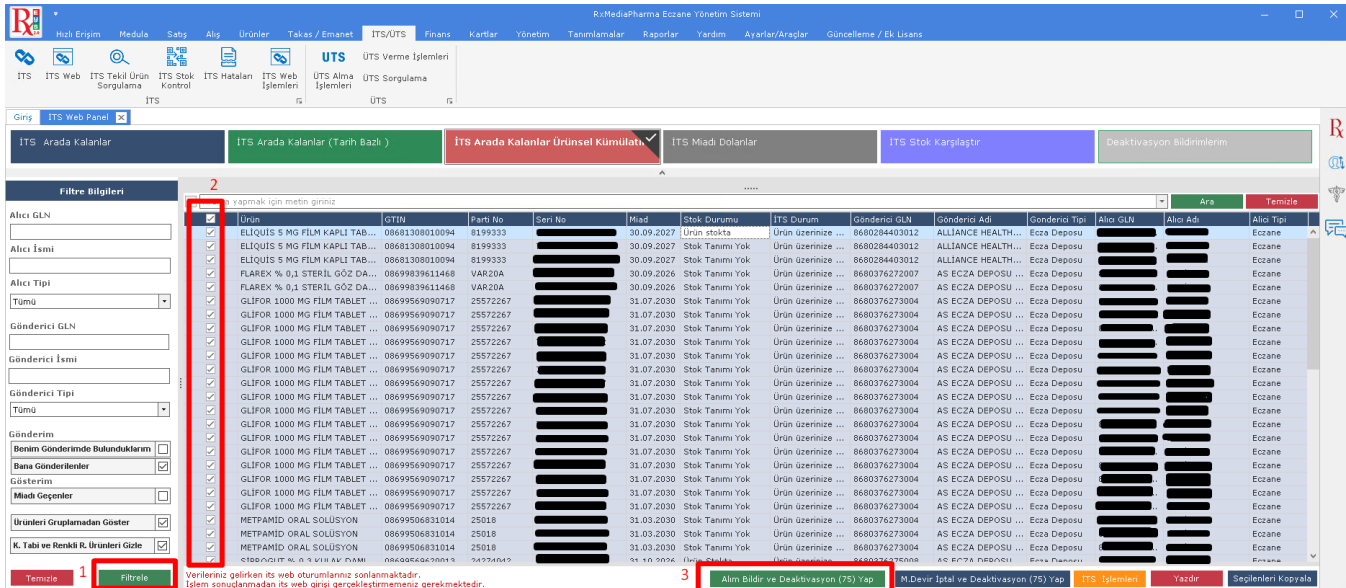

- Dilerseniz İTS İşlemleri butonuna tıklayarak üzerinize alma ve deaktivasyon işlemlerini ayrı ayrı manuel olarak da sağlayabilirsiniz.

Benim Gönderdiğim ve Arada Kalmış Ürünler

- Filtreden Benim gönderimde bulunduklarımı seçerseniz sizin farklı depo veya eczanelere gönderimde bulunup arada kalan ürünleriniz listelenecektir.
- Sizin gönderdiğiniz ürünlerden **depoyla** aranızda kalan ürünler için yine **Alım Bildir ve Deaktivasyon (75) Yap** butonuyla karekodları üzerinize alıp deaktivasyon bildiriminizi tek tuşla yapabilirsiniz.
- Sizin gönderdiğiniz ürünlerden başka bir **eczaneyle** aranızda kalan ürünler için **M.Devir İptal ve Deaktivasyon (75) Yap** butonuyla karekodları üzerinize alıp deaktivasyon bildirimi sağlayabilirsiniz.

The screenshot shows the ITS/UTS interface with the following components:

- Top Bar:** ITS/UTS Verme İşlemleri, ITS Alma İşlemleri, ITS Sorgulama.
- Navigation Bar:** ITS Arada Kalmış, ITS Arada Kalmış (Tarih Bazlı), ITS Arada Kalmış Ürünler Kümüle, ITS Miad Dolanlar, ITS Stok Karşılaştır, Deaktivasyon Bildirimlerim.
- Filter Panel (Left):** Filtre Bilgileri, Alıcı GLN, Alıcı İsmi, Alıcı Tipi, Tümü, Gönderici GLN, Gönderici İsmi, Gönderici Tipi, Tümü, Gönderim, Benim Gönderimde Bulunduklarım (1), Bana Gönderilenler, Gösterim, Miad Geçenler, Ürünleri Gruplamadan Göster, K. Tabi ve Renkli R. Ürünleri Gizle.
- Main Table:**

Ürün	GTIN	Parti No	Seri No	Miad	Stok Durumu	İTS Durum	Gönderici GLN	Gönderici Adı	Gönderici Tipi	Alıcı GLN	Alıcı Adı	Alıcı Tipi
DOLOREX 50 MG KAPLI TABLET ...	08699914129110	253664		30.06.2020		Ürün takas için ...			Eczane			Eczane
DOLOREX 50 MG KAPLI TABLET ...	08699914129110	253664		30.06.2020		Ürün takas için ...			Eczane			Eczane
- Bottom Bar:** Temizle, Filtrele, Verileriniz gelirken its web oturumunuz sonlanmaktadır. İşlem sonuçlandıktan its web girişi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Alım Bildir ve Deaktivasyon (75) Yap, M.Devir İptal ve Deaktivasyon (75) Yap (3), İTİS İşlemleri, Yazdır, Sağlanan Kopya.

- Hatalı bildirim yaptığınız karekodlar olursa karekodları seçerek sırasıyla İTS İşlemleri - Deaktivasyon - Deaktivasyon iptal alanlarını seçerek bildirimlerinizi iptal edebilirsiniz.
- Arada kalan ürünler için Dilerseniz İTS Arada Kalmış veya İTS Arada Kalmış (Tarih Bazlı) Sekmelerinden de aynı işlemleri sağlayabilirsiniz.
- **NOT: İTS Arada Kalmış (Tarih Bazlı) sekmesinde filtrelerde Trans. Tarihi 15.03.25 öncesi olanlar seçimi otomatik olarak seçili gelir. Transfer tarihi daha güncel arada kalanları görmek için seçimi kaldırabilirsiniz.**

MIADI DOLANLARA NASIL BİLDİRİM YAPILIR ?

- İTS/ÜTS menüsünden İTS Web İşlemleri alt menüsüne giriş yapılır. Açılan Penceredeki Menülerden İTS Miadı Dolanlar kısmı seçilir.
- Verileri Getir butonuna basılarak karekodların listelenmesi sağlanır.
- Sol alt kısımda bulunan Deaktivasyon Nedeni kısmı Stok Eşitleme (KOD 75) seçilerek Deaktivasyon butonuna basılır.

ITS/ÜTS menüsünden İTS Web İşlemleri alt menüsüne giriş yapılır. Açılan Penceredeki Menülerden İTS Miadı Dolanlar kısmı seçilir.

Verileri Getir butonuna basılarak karekodların listelenmesi sağlanır.

Sol alt kısımda bulunan Deaktivasyon Nedeni kısmı Stok Eşitleme (KOD 75) seçilerek Deaktivasyon butonuna basılır.

DEAKTİVASYON BİLDİRİMLERİMİ NASIL GÖREBİLİRİM ?

- İTS/ÜTS menüsünden İTS Web İşlemleri alt menüsüne giriş yapılır. Açılan Penceredeki Menülerden Deaktivasyon Bildirimlerim kısmı seçilir.

İTS/ÜTS menüsünden İTS Web İşlemleri alt menüsüne giriş yapılır. Açılan Penceredeki Menülerden Deaktivasyon Bildirimlerim kısmı seçilir.

Bu ekranda başarılı ve başarısız bildirimlerinizi görebilirsiniz. Filtreden sadece başarılı veya başarısız bildirimlerinizi listeleyebilirsiniz. Hata alınan işlemler için İTS den alınan cevap İTS durumu kolonunda gösterilmektedir.

NOT: RxEYS üzerinde daha önce hiç kaydı olmayan karekodların deaktivasyon tipi gösterilememektedir.

Karekodlarımı Okutarak Nasıl Bildirim Yapabilirim ?

- İTS/ÜTS menüsünden İTS menüsüne tıklayarak açılan İTS Panelinde ürün kısmından karekodlarınızı okutup bildirim yapmak istediğiniz karekodların seçimi yapılır.
- Daha sonra İTS işlemleri butonuna tıklanarak Deaktivasyon seçimi yapılır. Ardından Stok Eşitleme (Kod 75) veya Deaktivasyon İptal seçimi yapılarak istenilen bildirim gerçekleştirilir.

The screenshot displays the ITS/ÜTS software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Hızlı Girişim', 'Modül', 'Alış', 'Ürünler', 'Takas / Emanet', 'İTS/ÜTS', 'Kartlar', 'Yönetim', 'Tanımlamalar', 'Raporlar', 'Yardım', 'Ayarlar/Araçlar', and 'Güncelleme / Ek Lisans'. Below the menu bar, there is a toolbar with icons for 'ITS', 'ITS Web', 'ITS Tekil Ürün Sorgulama', 'ITS Stok Kontrol', 'ITS Hataları', 'ITS Web İşlemleri', 'ÜTS Alma İşlemleri', 'ÜTS Sorgulama', and 'ÜTS'. The main dashboard area shows a table with columns for 'ÜRÜN', 'GTIN', 'Parti No', 'Seri No', 'Miyad', and 'Durumu'. The table contains one row for 'DOLOREX KAPLI TABLET 50 MG 20 TABLET' with GTIN '08699514129110', Parti No '253664', and Miyad '30.06.2028'. The status is 'Ürününüze kayıtlıdır.'. Below the table, there is a circular diagram with a central blue circle and a red circle around it. The red circle is labeled '4' and contains a red box with the text 'Deaktivasyon İptal'. The blue circle is labeled '3' and contains a blue circle with a left arrow. The diagram also includes labels for 'Stok Eşitleme (Kod 75)', 'Stok Affı', 'Sarf Malzemesi', 'Kozmetik', 'Miyad Sebebiyle İmha', 'Geni Çıkarma Sebebiyle İmha', 'Üretimde Fire', and 'Sistemden Çıkarma'. At the bottom of the interface, there is a footer with the text '*Bu sayfada sadece ITS bildirim yapılmaktadır. Yapılan bildirimler stoklarınıza eklenmemektedir.' and buttons for 'Toplu Karekod', 'Diğer Sep.', 'İTS İşlemleri', 'Temizle', and 'Kopret'.